




ESEMPIO DI APPLICAZIONE CON WLHP

La riqualificazione di un condominio esistente

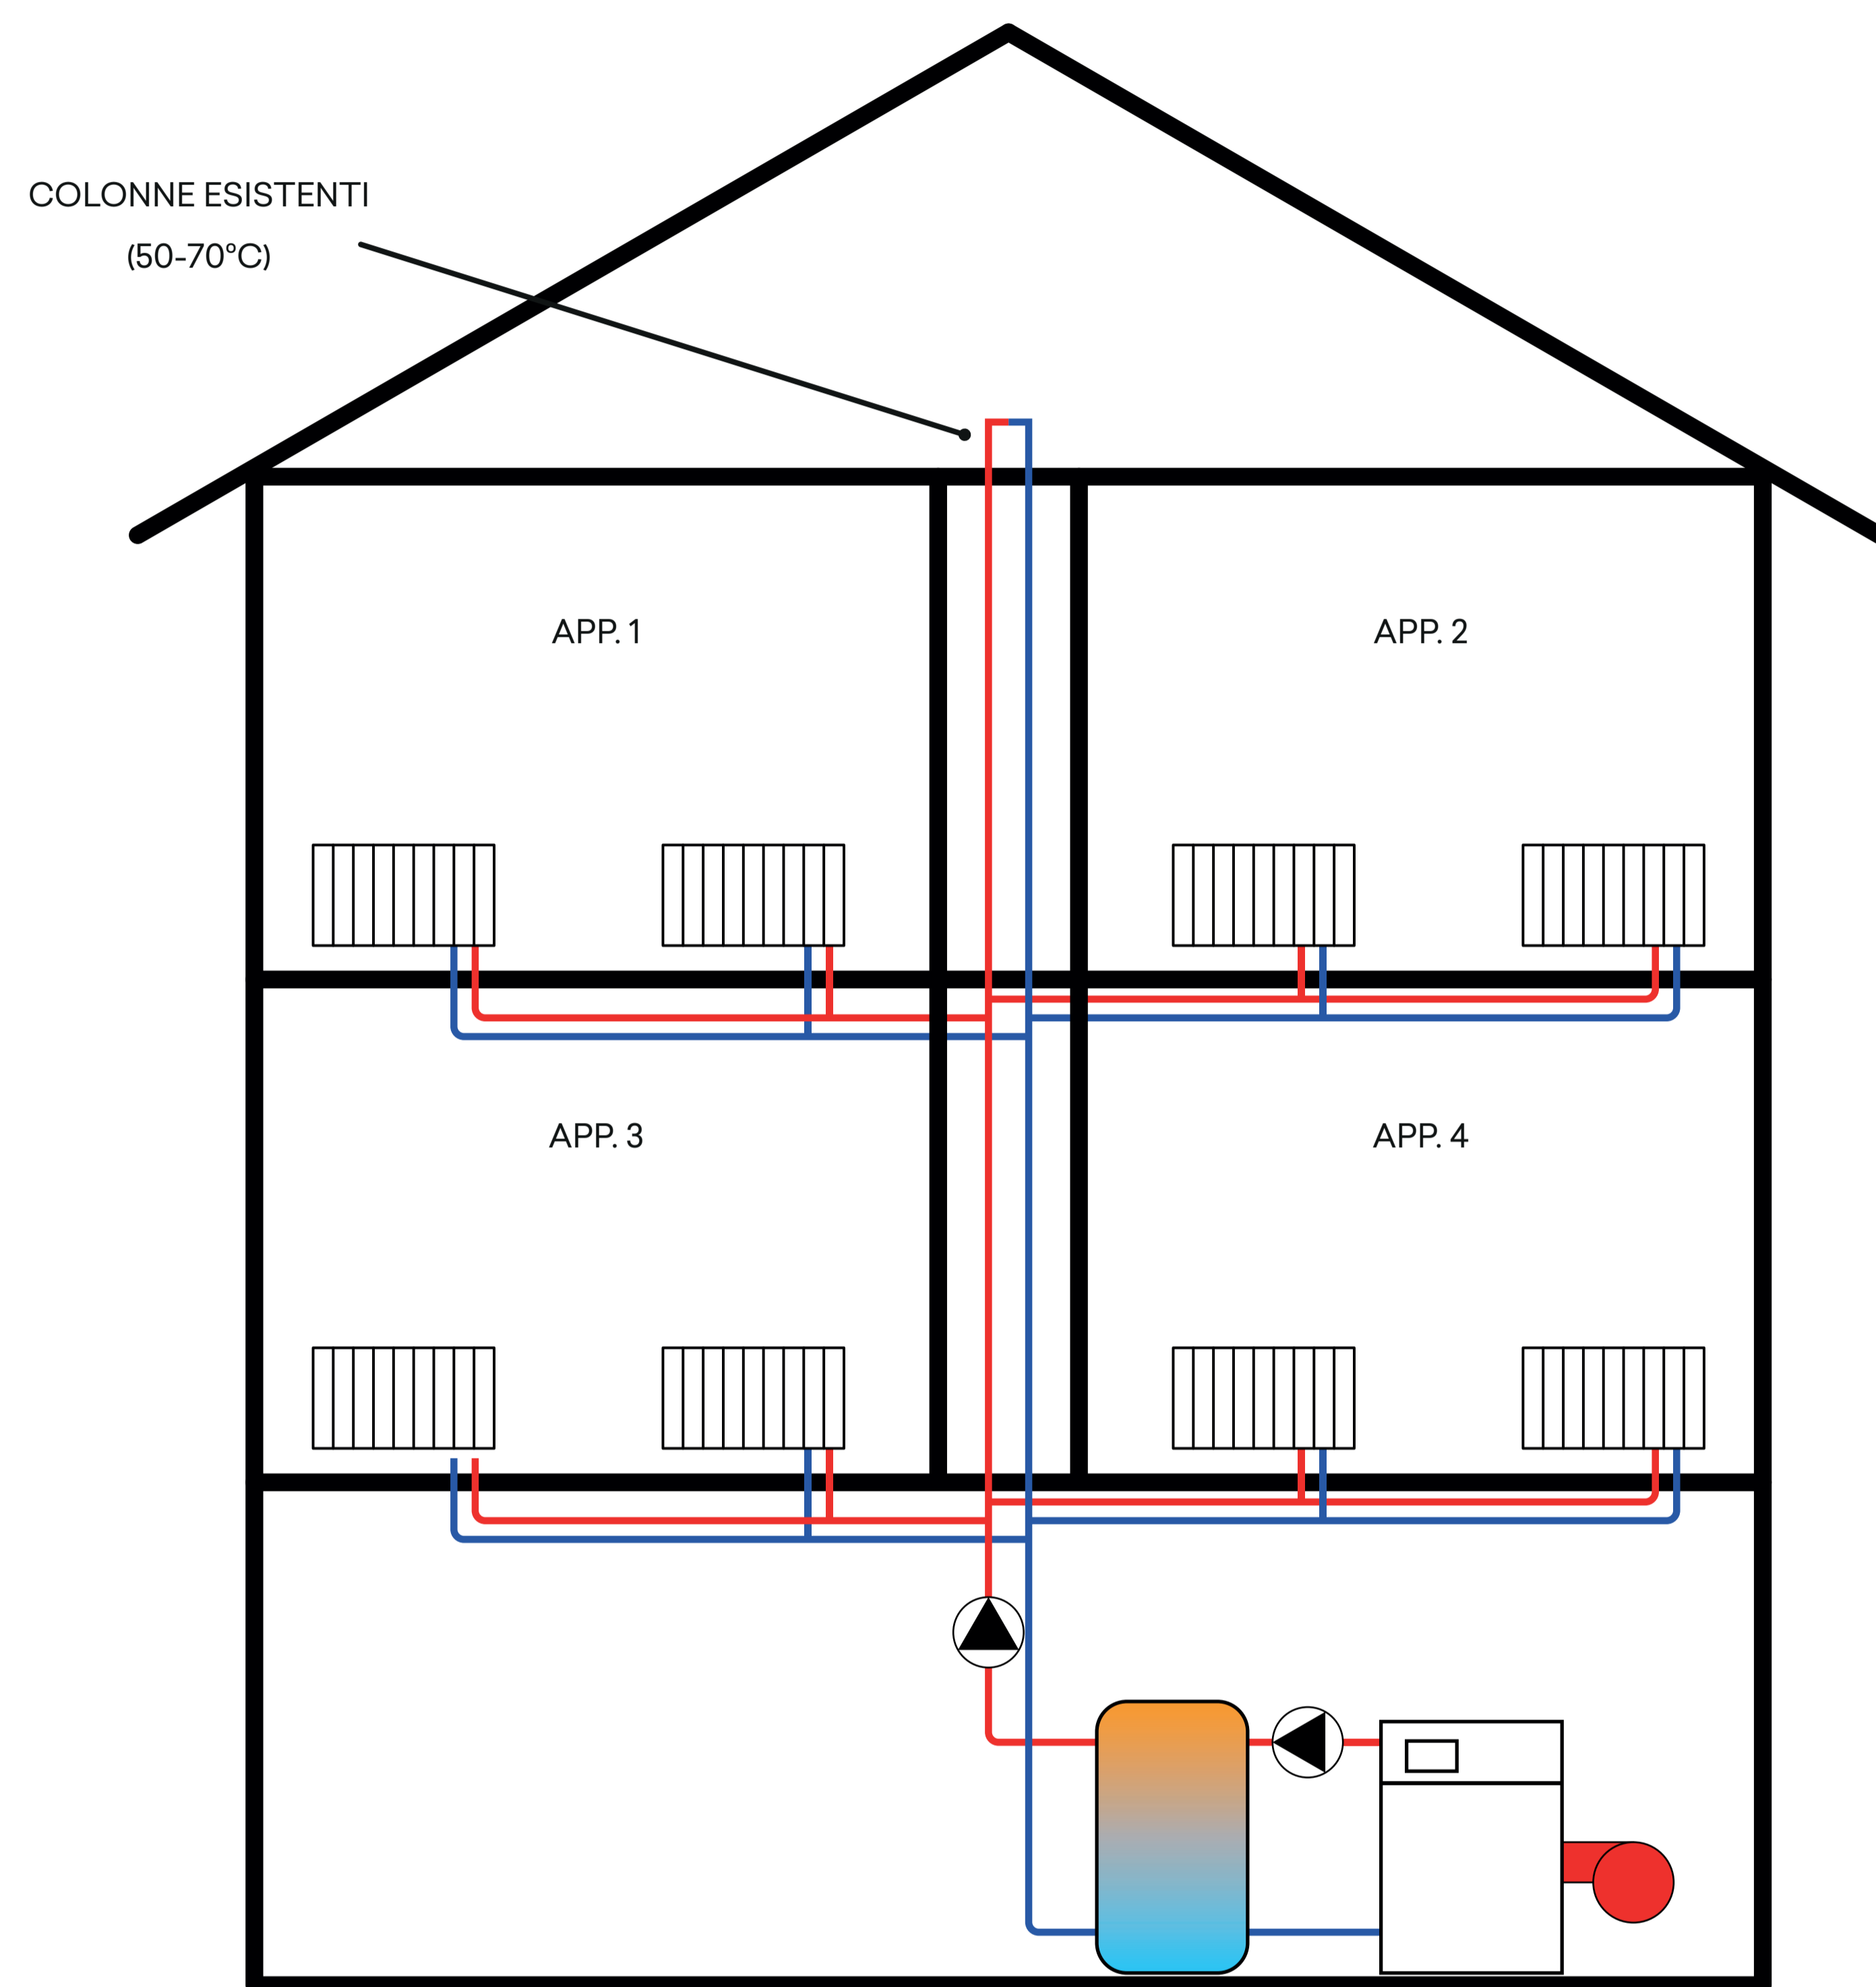

IMPIANTO ESISTENTE

- ALTA TEMPERATURA NELL'IMPIANTO → **ELEVATE PERDITE**
- USO COMBUSTIBILE FOSSILE → **NO RINNOVABILE**
- TERMINALI ESISTENTI → **SOLO RISCALDAMENTO**

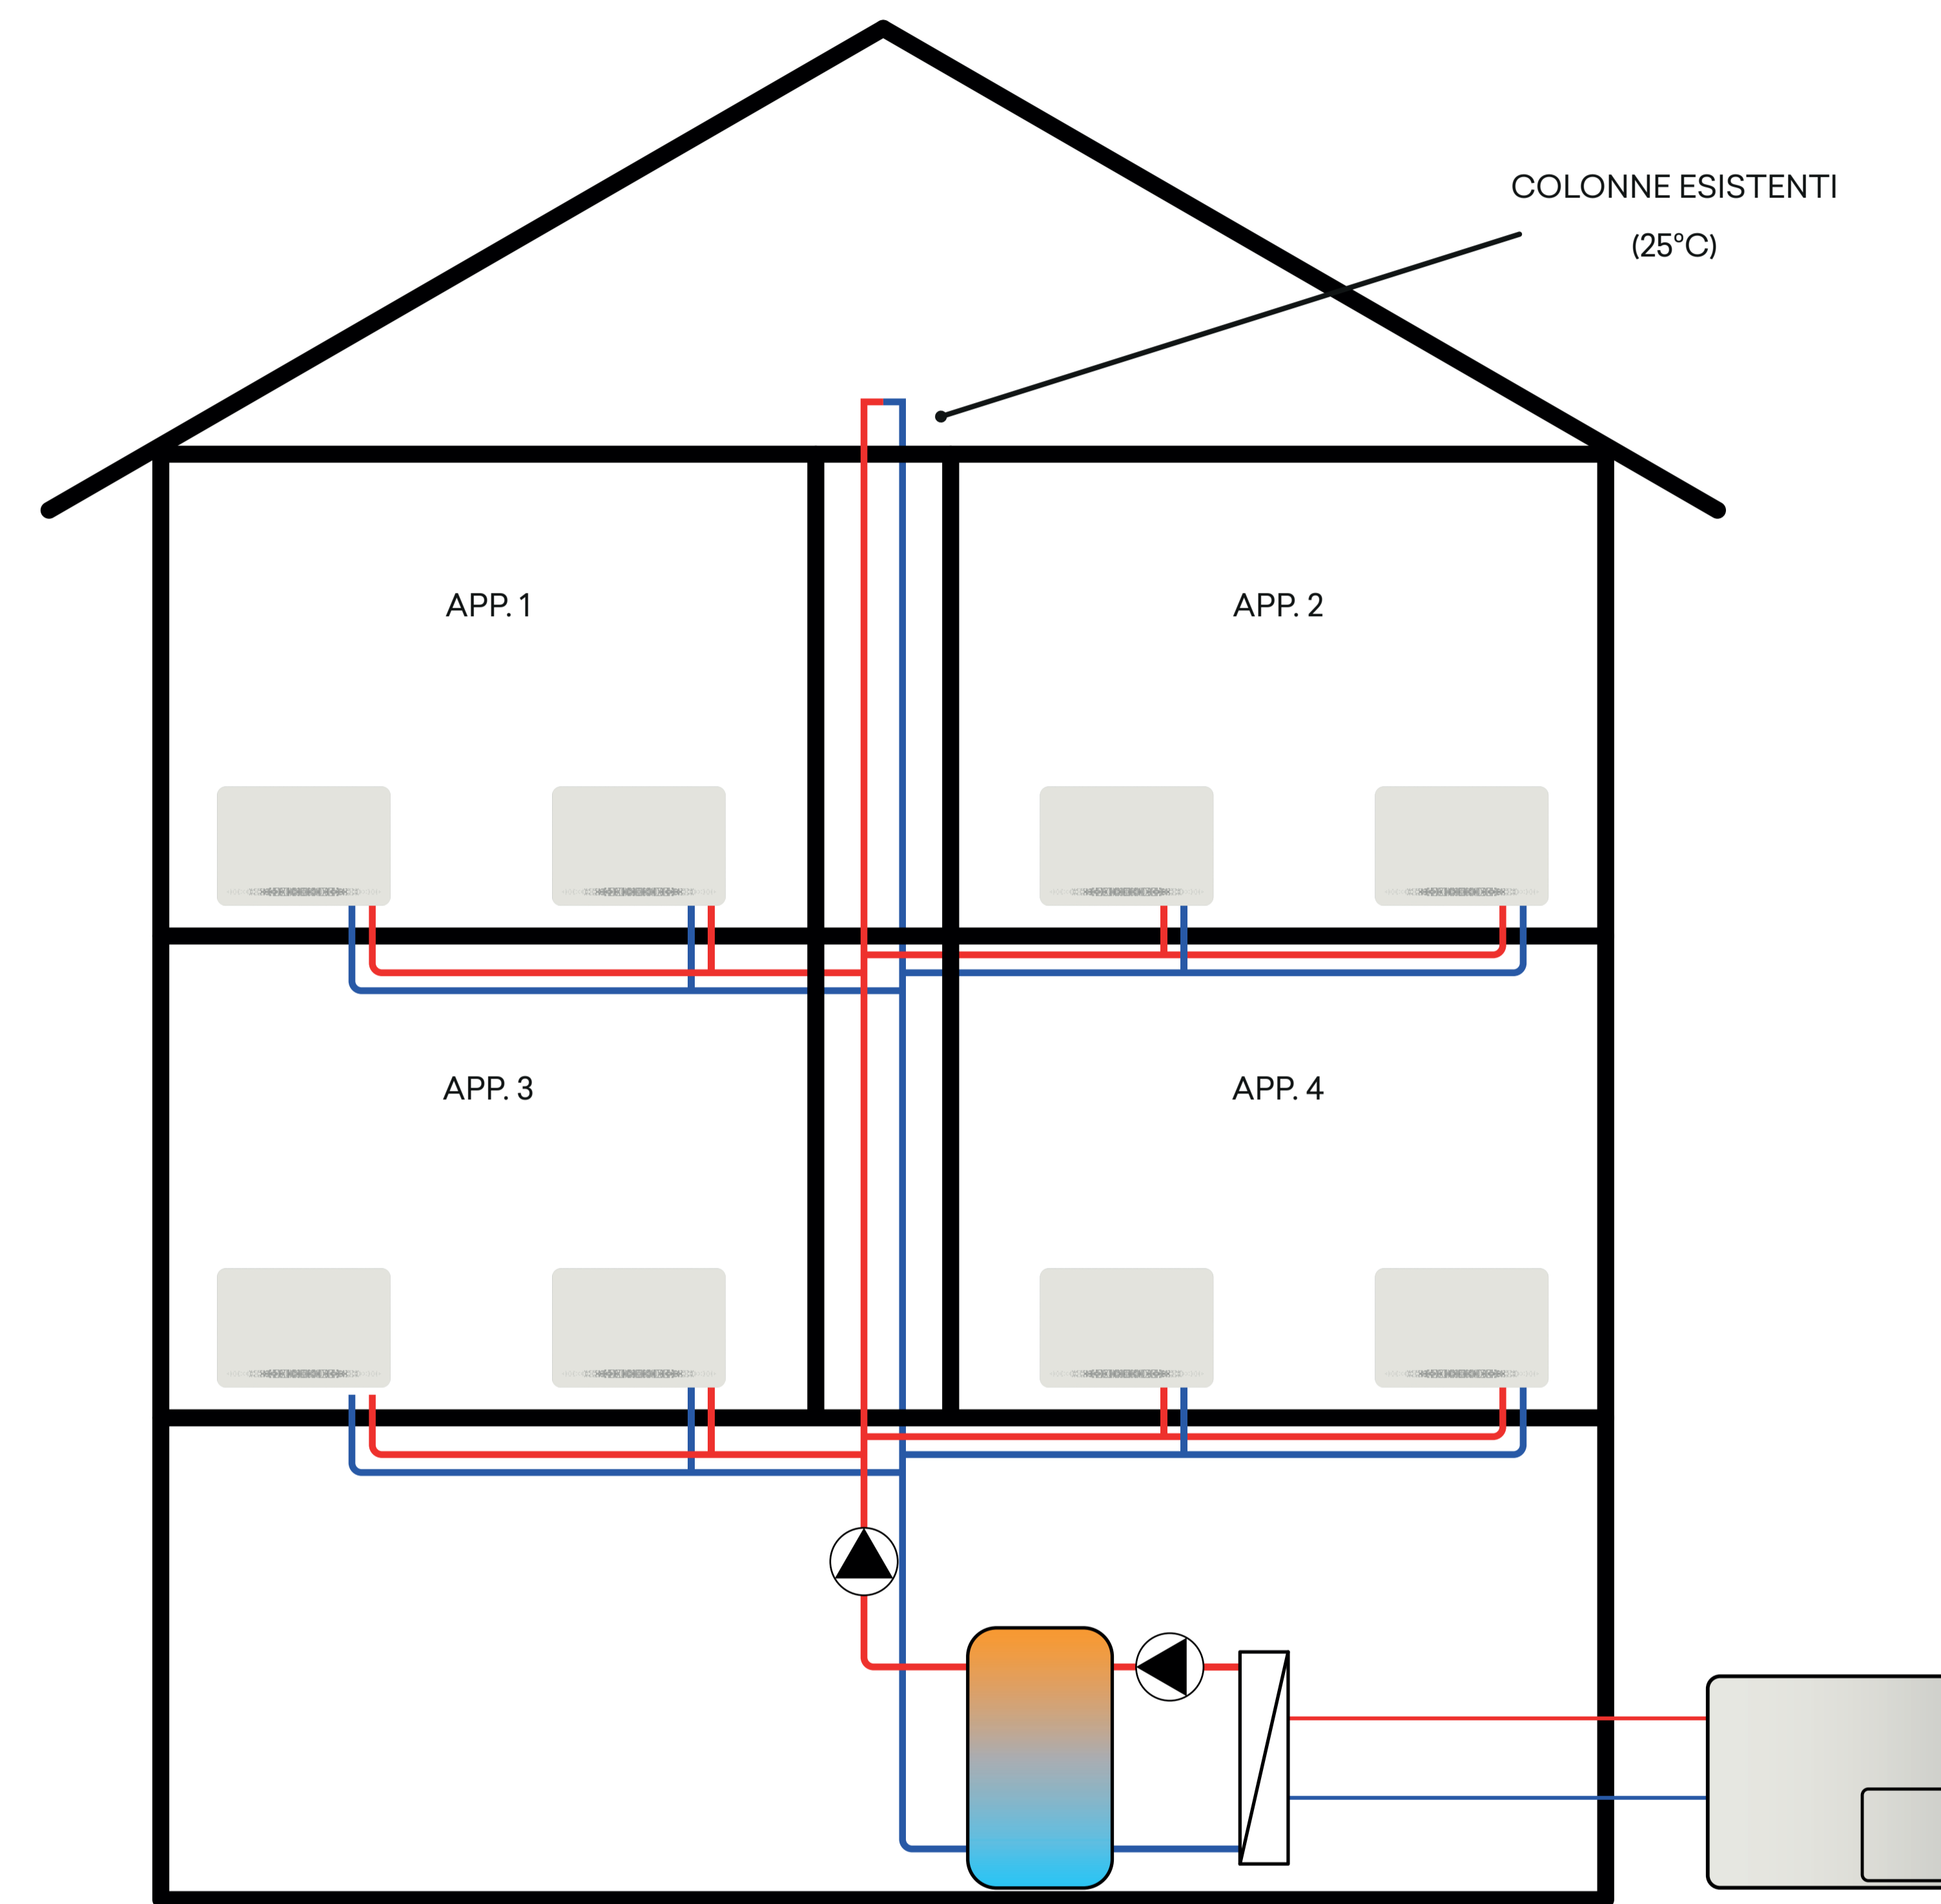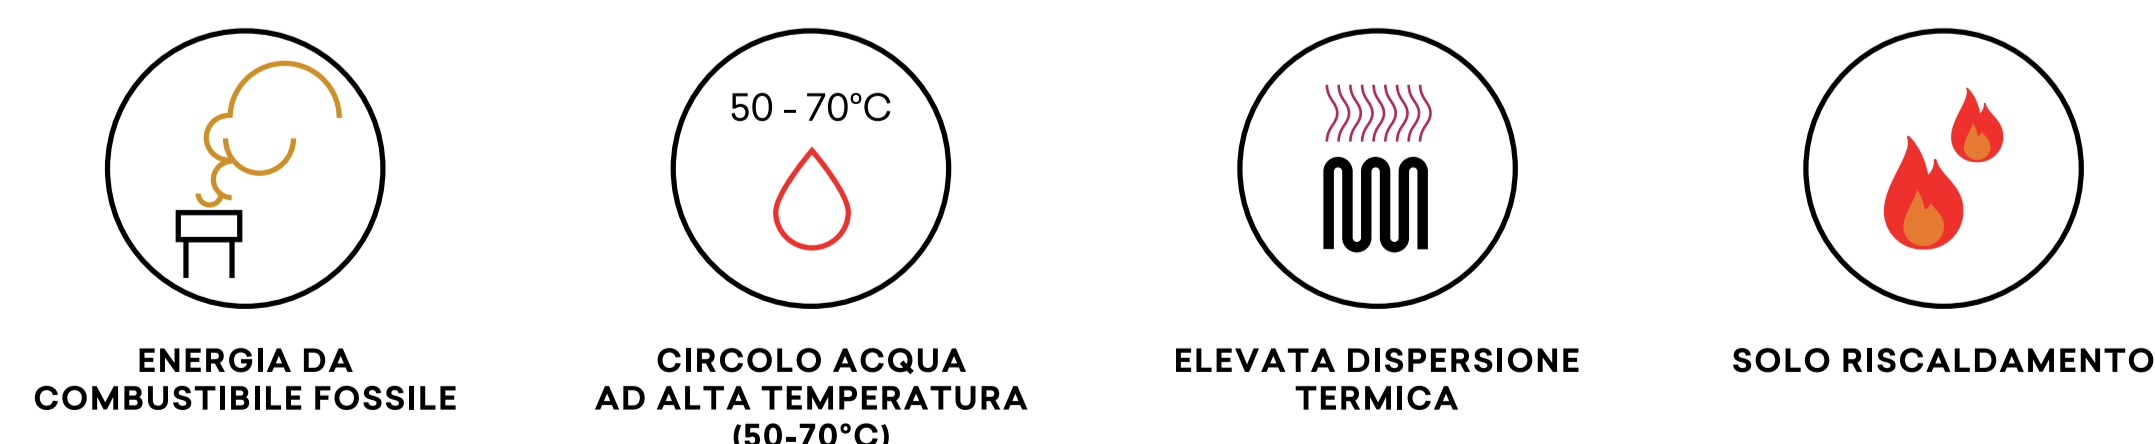

IMPIANTO RIQUALIFICATO

- BASSA TEMPERATURA NELL'IMPIANTO → **RIDOTTE PERDITE ENERGETICHE**
- USO DISTRIBUZIONE ESISTENTE → **NESSUN COSTO AGGIUNTIVO**
- **RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO CONTEMPORANEO**
 - USO PDC → **ENERGIE RINNOVABILI**
 - **MIGLIORAMENTO COMFORT**
 - **PRODUZIONE ACS**

